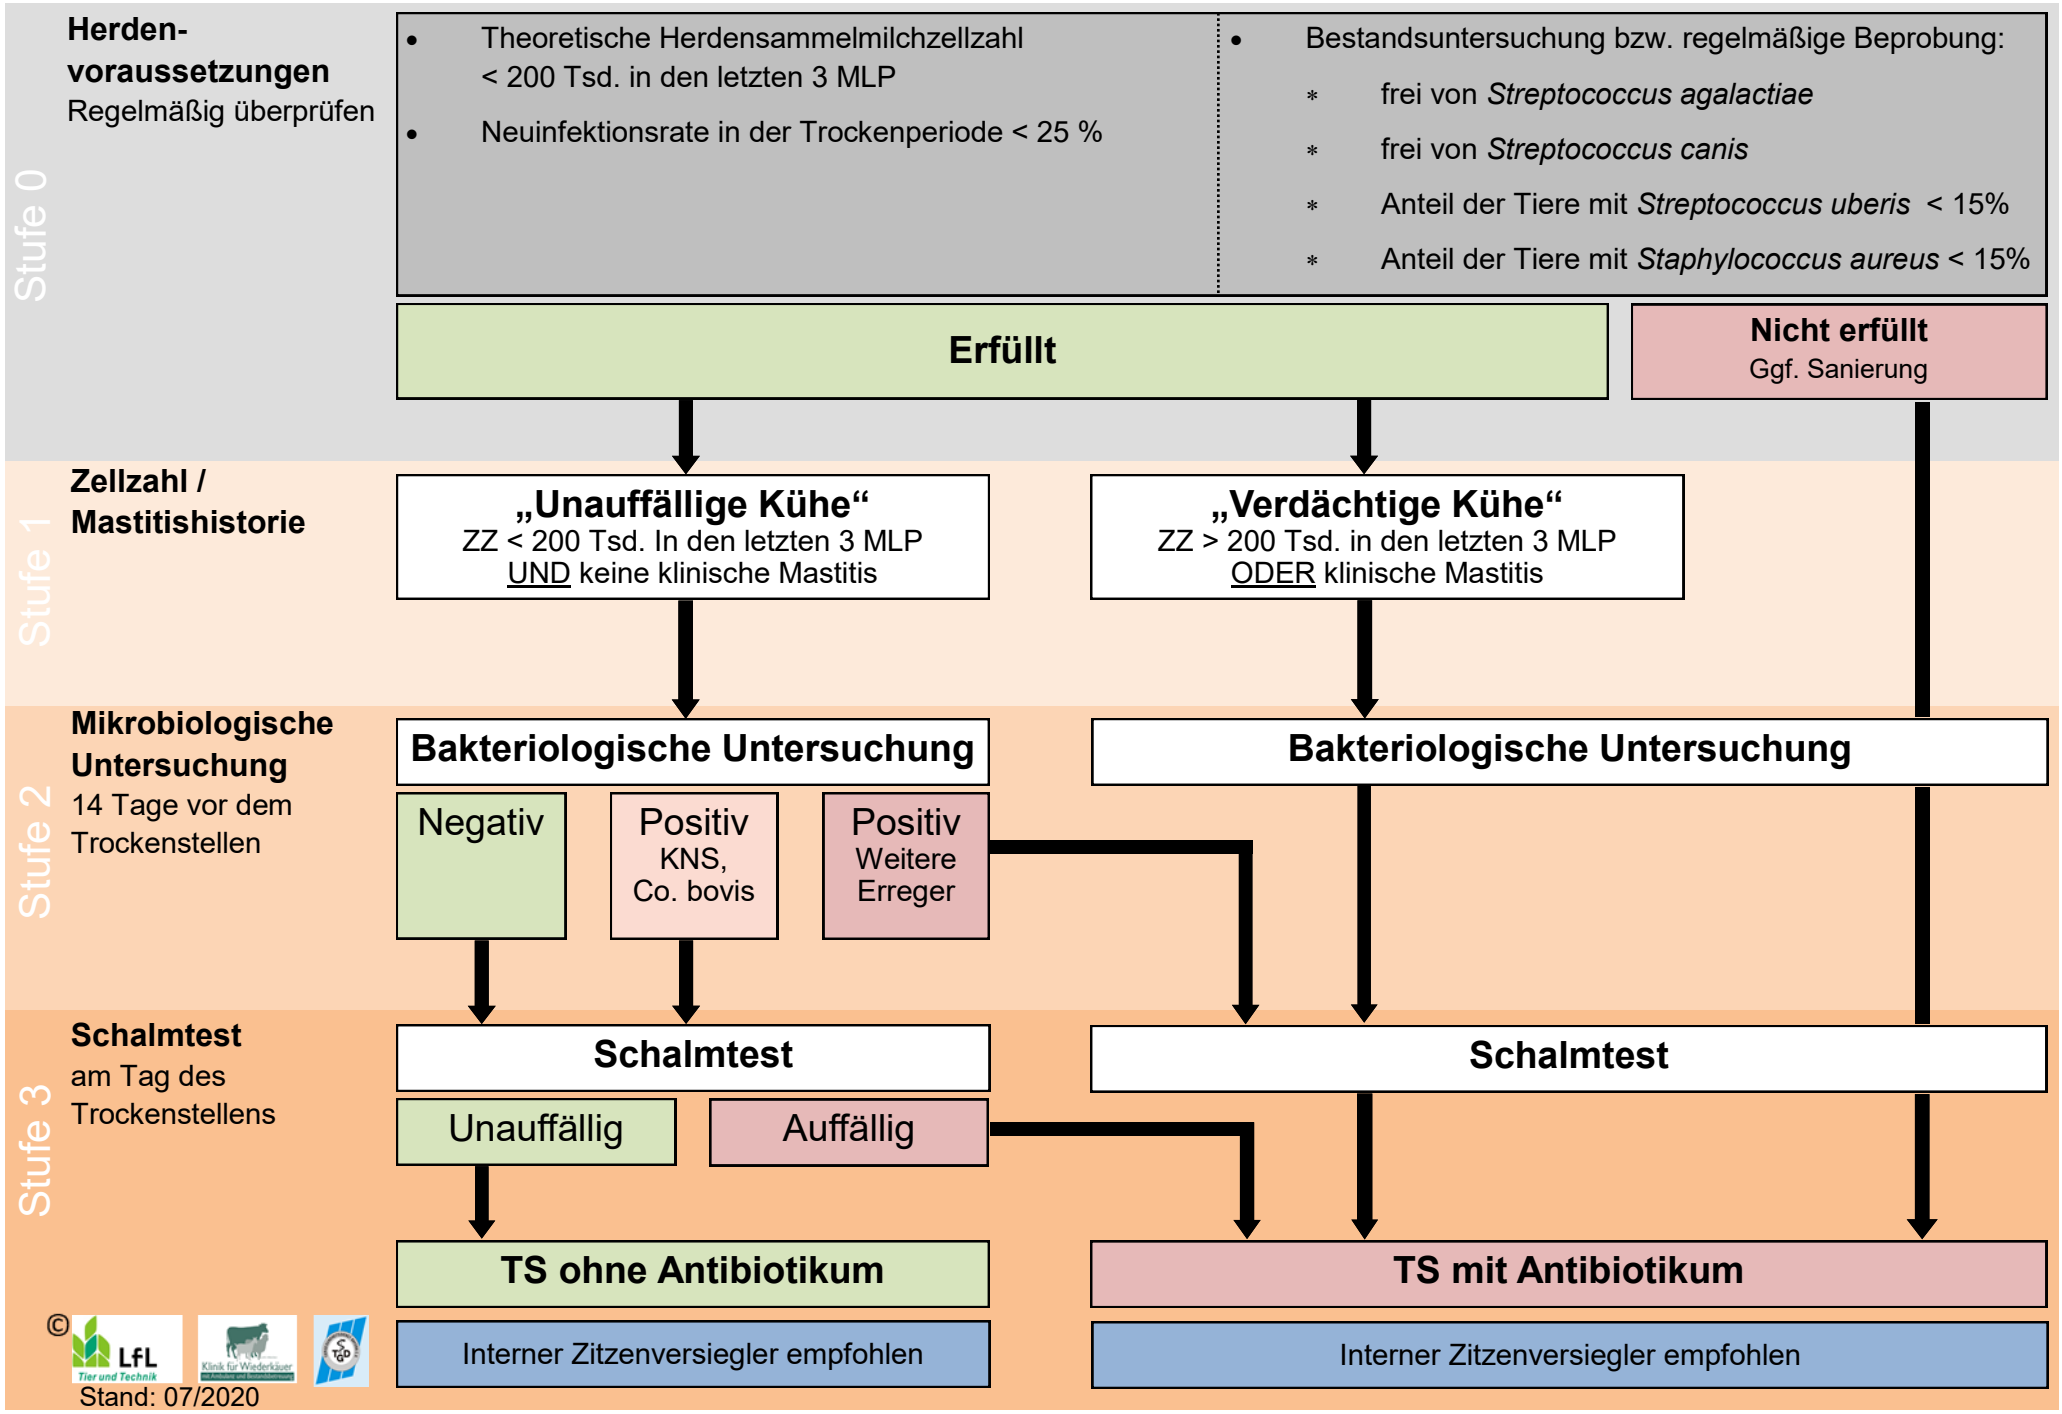
Stufe 0
Herden-voraussetzungen
Regelmäßig überprüfen
Theoretische Herdensammelmilchzellzahl < 200 Tsd. in den letzten 3 MLP
Neuinfektionsrate in der Trockenperiode < 25 %
Bestandsuntersuchung bzw. regelmäßige Beprobung:
frei von Streptococcus agalactiae
frei von Streptococcus canis
Anteil der Tiere mit Streptococcus uberis < 15%
Anteil der Tiere mit Staphylococcus aureus < 15%
Erfüllt
Nicht erfüllt
Ggf. Sanierung
Stufe 1
Zellzahl / Mastitishistorie
„Unauffällige Kühe“
ZZ < 200 Tsd. In den letzten 3 MLP
UND keine klinische Mastitis
„Verdächtige Kühe“
ZZ > 200 Tsd. in den letzten 3 MLP
ODER klinische Mastitis
Stufe 2
Mikrobiologische Untersuchung
14 Tage vor dem Trockenstellen
Bakteriologische Untersuchung
Negativ
Positiv
KNS, Co. bovis
Positiv
Weitere Erreger
Bakteriologische Untersuchung
Stufe 3
Schalmtest
am Tag des Trockenstellens
Schalmtest
Unauffällig
Auffällig
Schalmtest
TS ohne Antibiotikum
Interner Zitzenversiegler empfohlen
TS mit Antibiotikum
Interner Zitzenversiegler empfohlen
©
LfL
Tier und Technik
Klinik für Wiederkäuer
Stand: 07/2020